

TEST REPORT



의뢰자 : (주)딘에어코리아
주 소 : 대구광역시 북구 호암로 51(침산동)
품 명 : 부직포
의뢰자제시시료명 : C-100a

접수번호 : T288-20-00385
발급일자 : 2020-10-15
용 도 : 품질관리용
쪽 번호 : 1/5

2020-09-18 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

- 시험결과 뒷장 참조 -

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : XJZY-PUP6-T6AF ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.

접수번호 : T288-20-00385

쪽 번 호 : 2/5

01. 항균도 (KS K 0693 : 2016) : 세균수/mL, 정균감소율 %

		BLANK	#1
균주 1	접종직후 균수	2.3×10^4	-
	18 시간 후 균수	8.7×10^6	< 10
	정균감소율	-	99.9
균주 2	접종직후 균수	1.8×10^4	-
	18 시간 후 균수	2.7×10^7	< 10
	정균감소율	-	99.9
균주 3	접종직후 균수	1.7×10^4	-
	18 시간 후 균수	2.2×10^7	< 10
	정균감소율	-	99.9

주) 표준포 : 면

비이온계면활성제 : TWEEN 80, 접종균액에 0.05 % 첨가

사용공시균주 : 균주1 - *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

균주2 - *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352

균주 3 - *Escherichia coli* ATCC 25922

< = 미만


별첨 사진 참조

** 시험 결과 기록 완료 **


접수번호 : T288-20-00385

쪽 번호 : 3/5

- 항균도 시험사진 : 균주1 : BLANK -

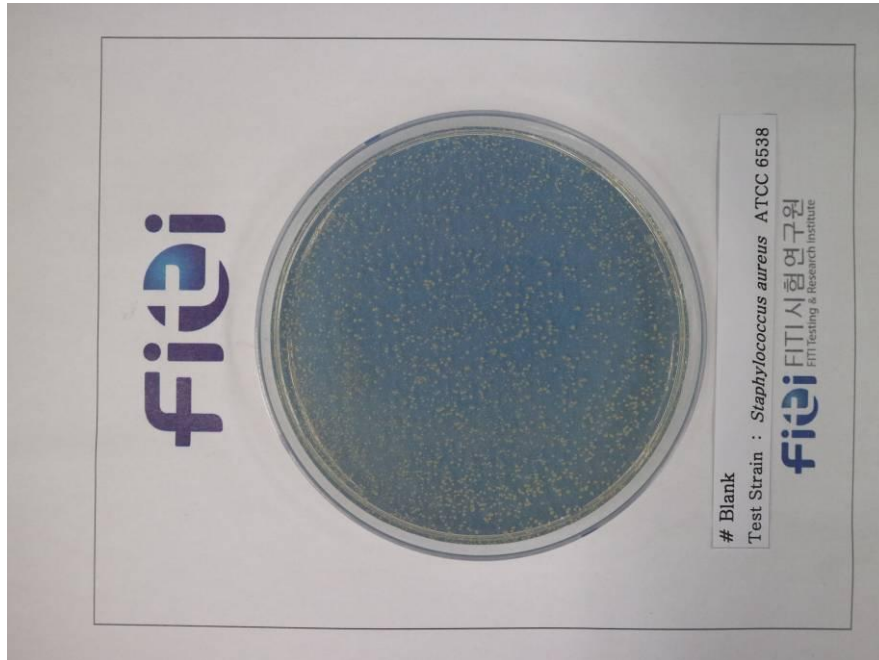

- 항균도 시험사진 : 균주1 : #1 -

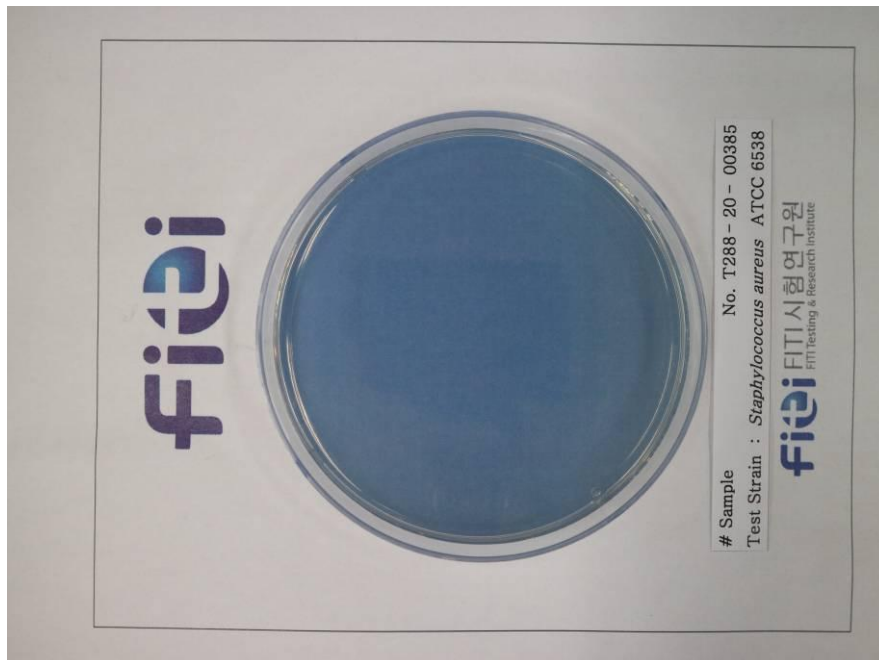


e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.


접수번호 : T288-20-00385

쪽 번호 : 4/5

- 항균도 시험사진 : 균주2 : BLANK -

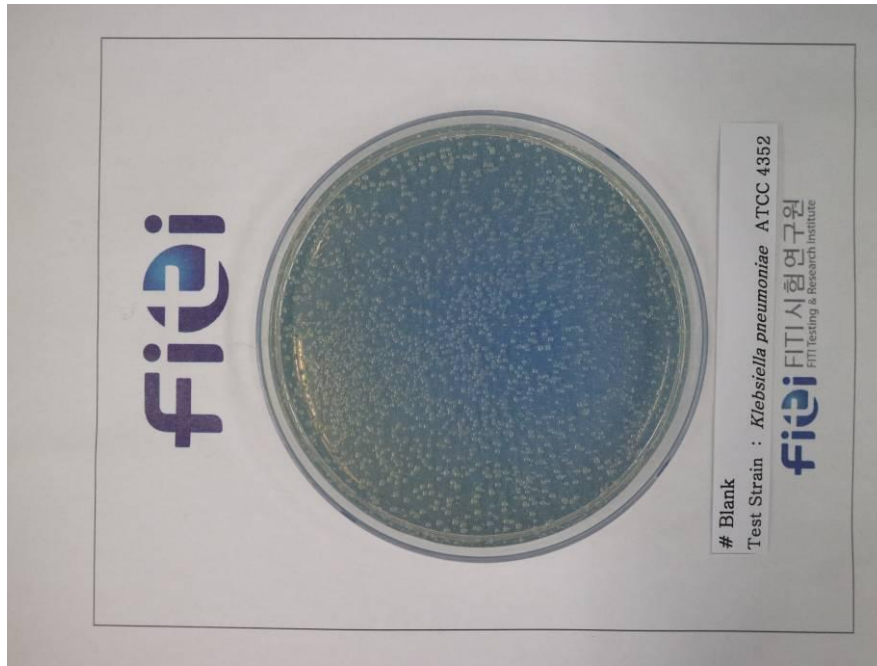

- 항균도 시험사진 : 균주2 : #1 -

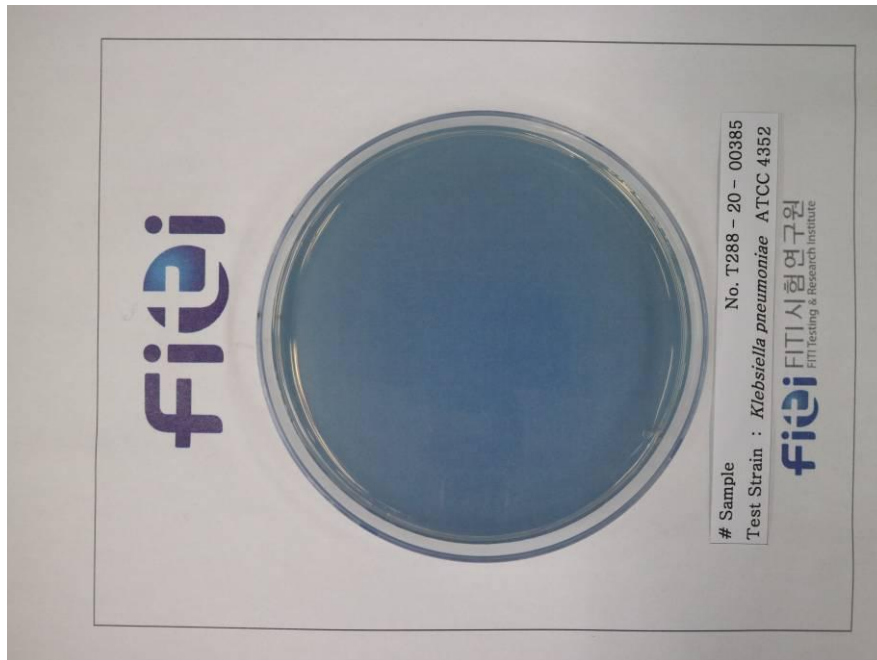


e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.


접수번호 : T288-20-00385

쪽 번호 : 5/5

- 항균도 시험사진 : 균주3 : BLANK -

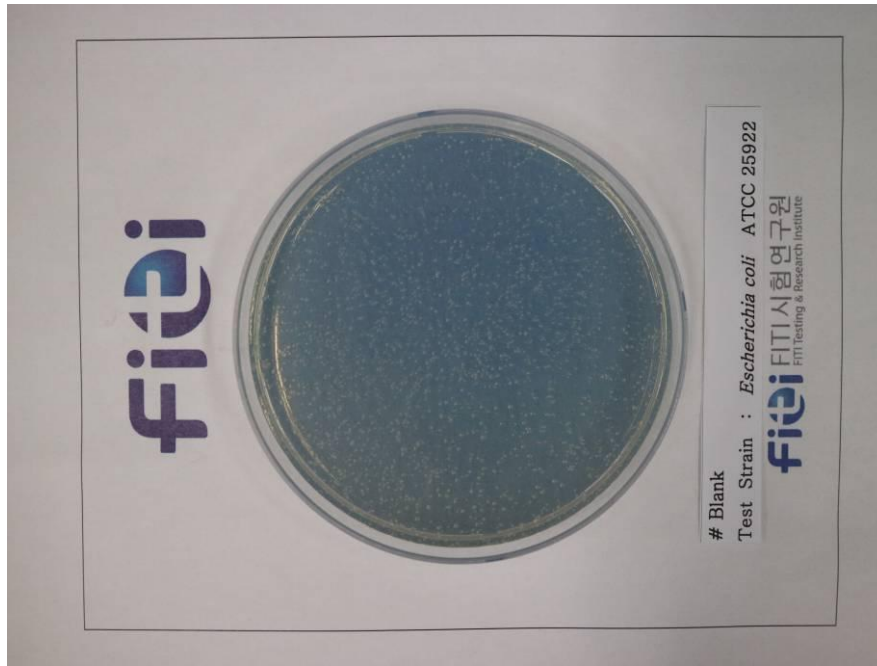

- 항균도 시험사진 : 균주3 : #1 -

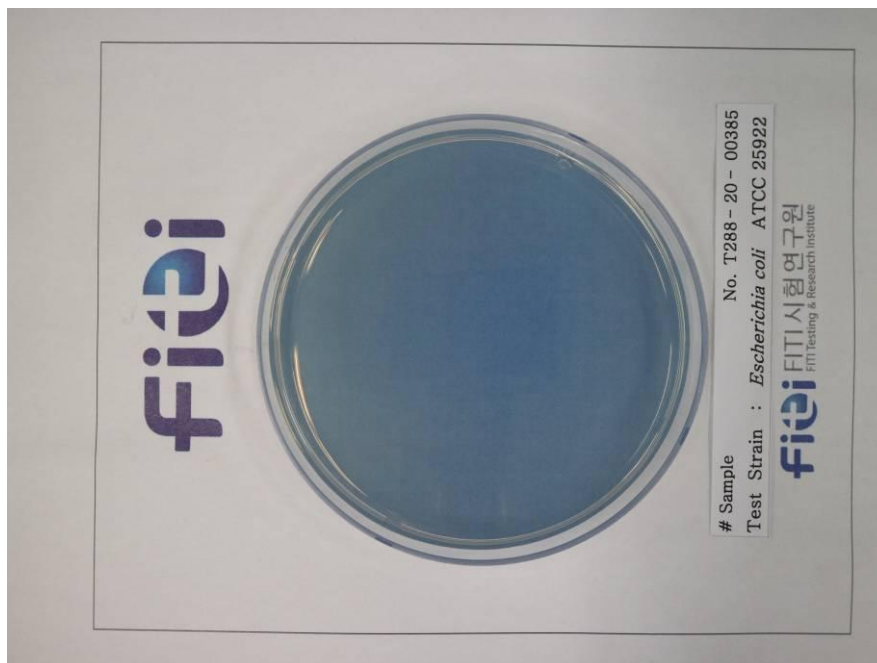

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.