

- 0 제품명 및 제조업소명(수입 건강기능식품 등의 경우 제조국 또는 생산국) 및 판매업소명을 포함할 것
- 0 건강기능식품임을 알리는 내용을 포함할 것

MAIN 15초

- 오리지널 카피라인

15sec

- 초임계공법

카피라인 - a

혈행개선에 좋은 RTG 오메가 3는 원료 손상 없는 추출온도가 가장 중요합니다

닥터린은 **고온으로 추출하지 않습니다.** **삭제 (타입체 공정 암시)**
카피> 초임계추출공법 / RTG오메가3

50도 초임계 추출공법!
카피> RTG오메가3 / 50도 초임계추출공법

닥터린 초임계 RTG오메가 3

IMAGE REF



송중기 수많은 캡슐과 마주하고 있다
유난히 골드 빛을 띄는 닥터린 제품



빛나는 닥터린 캡슐 하나를 잡는 송중기의 모습




나머지 캡슐들이 후두둑 떨어진다



송중기 o.v > 혈행개선에 좋은 RTG 오메가 3는 원료 손상없는

캡슐을 바라 보는 장면

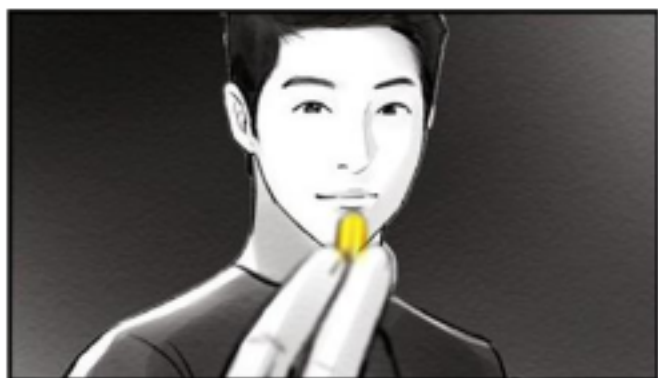

캡슐을 든 손



송중기 o.v > 추출온도가 가장 중요합니다.

VIDEO REF



캡슐로 카메라 in




VIDEO REF



초임계 추출 되는 모습



원액의 모습

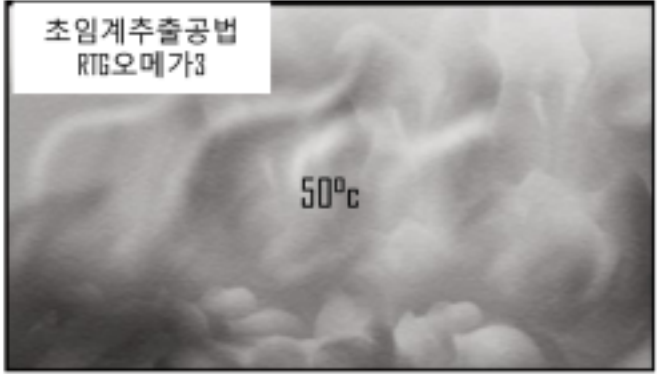

원료위로 떠오르는 닥터린 초임계 RTG오메가 3



송중기 o.v > 닥터린은 **고온으로 추출하지 않습니다.** **삭제**
카피 > 초임계추출 RTG 오메가3

송중기 O.V > 50도 초임계 추출공법

송중기 제품을 들고 있는 바스트샷 위에 카피, NA



제품 노출 컷



송중기 o.v > 닥터린 초임계 rTG오메가 3

카피 > 변화가 차이를 만드니까

카피라인 - c

혈행개선에 좋은 RTG 오메가 3는 원료 손상없는

낮은 추출온도가 가장 중요합니다.
카피> 초임계추출공법 / RTG오메가3

RTG오메가3, 50도 초임계 추출인지 꼭 확인하세요
카피> RTG오메가3 / 초임계추출공법

닥터린 초임계 rTG오메가 3

IMAGE REF



송중기 수많은 캡슐과 마주하고 있다
유난히 골드 빛을 띄는 닥터린 제품



빛나는 닥터린 캡슐 하나를 잡는 송중기의 모습



송중기 o.v > 혈행개선에 좋은 RTG 오메가 3는


나머지 캡슐들이 후두둑 떨어진다



VIDEO REF



캡슐을 바라 보는 장면

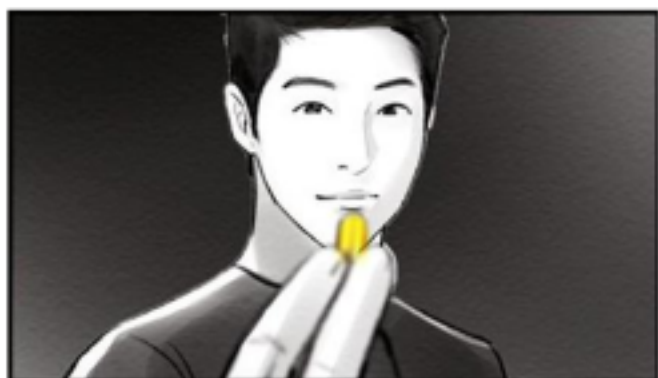

캡슐을 든 손



캡슐로 카메라 in



송중기 o.v > 원료 손상이 없는


VIDEO REF



초임계 추출 되는 모습



원액의 모습

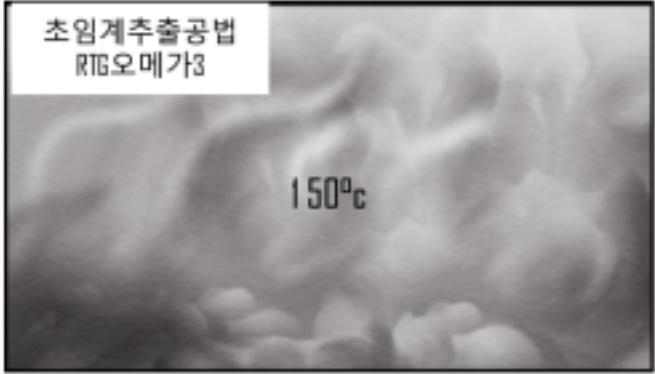

원료위로 떠오르는 닥터린 식물성 RTG오메가 3



송중기 O.V > 낮은 추출온도가 가장 중요합니다.

카피 > 초임계추출 RTG 오메가3

송중기 O.V > RTG오메가3,
50도 초임계 추출인지

송중기 제품을 들고 있는 바스트샷 위에 카피, NA



송중기 o.v > 꼭 확인하세요

제품 노출 컷



송중기 o.v > 닥터린 초임계 rTG오메가 3

카피 > 변화가 차이를 만드니까

30sec

- 초임계공법

카피라인

세상의 RTG오메가3 들에게 묻는다
변화 없이 선택 받기를 원하는가
혈행순환에 좋은 RTG 오메가 3의 핵심 기술은
원료 손상 없는
낮은 추출 온도에 있다
50도 저온 초임계추출공법
카피> 50도 초임계추출공법 / RTG오메가3
RTG오메가3
50도 초임계 추출인지 꼭 확인하세요
변화가 차이를 만드니까
닥터린 초임계 RTC 오메가3


IMAGE REF



오메가3캡슐의 모습이 어둠속에서 등장
유난히 골드빛을 띤다



수많은 오메가3캡슐이 공중에 떠있다
유난히 골드빛을 띤 닥터린 제품

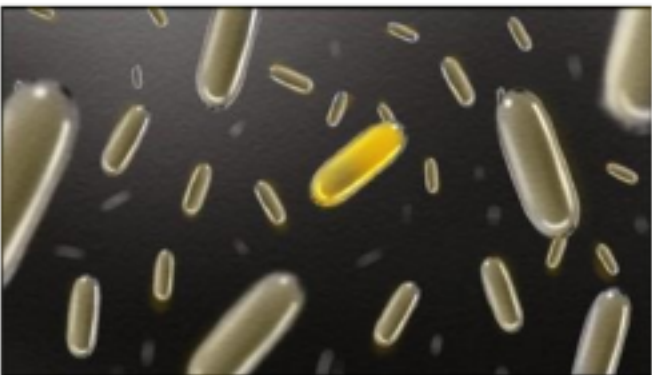

나머지 캡슐들이 후두둑 떨어진다



VIDEOREF




빛나는 닥터린 캡슐 하나를 잡는 송중기의 모습



송중기 o.v > 변화없이

VIDEOREF




나머지 캡슐들이 후두둑 떨어진다



송중기 av > 선택받기를 원하는가

캡슐을 바라보는 장면

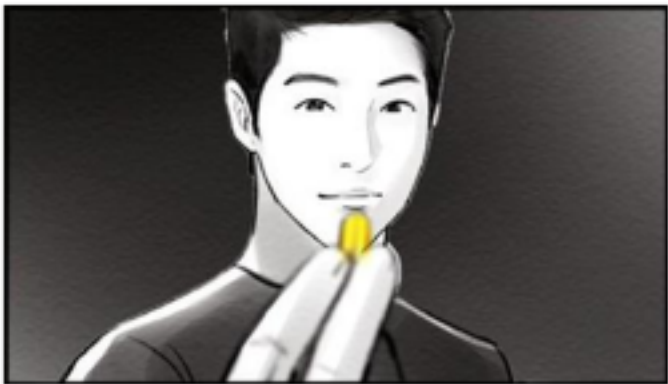

송중기 av > 혈행개선에 좋은 RTG 오메가3의 핵심 기술은

VIDEOREF



#캡슐을든손의모습



송중기QV>원료손상없음

#캡슐로카메라in



송중기QV>낮은추출온도에있다

#초임계추출되는모습




최도저온
초임계추출공법

VIDEOREF



#원액의모습

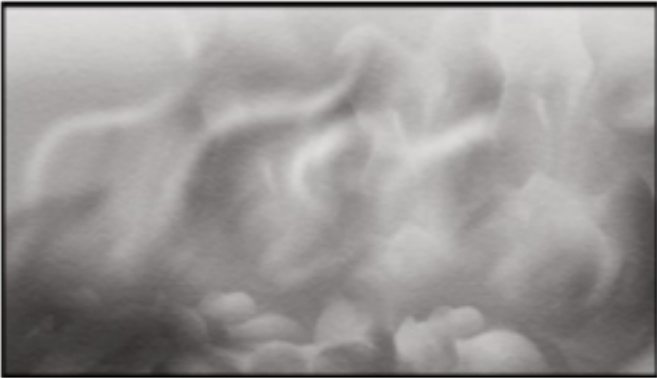

최도저온초임계추출공법

#원료위로떠오르는닥터린초임계RTG오메가3



RTG오메가3
최도저온
초임계추출공법

송중기QV>닥터린초임계RTG오메가3

자막>RTG오메가3,최도저온초임계추출공법

#RTB-캡슐옆으로카피



송중기QV>RTG오메가3

자막>닥터린초임계RTG오메가3

#송중기제품을 들고 있는바스트샷위에카피,NA



송중기av>50도저온초임계추출인지꼭 확인하세요

#제품노출컷



송중기av/apy>변화가차이를만드니까
송중기av>닥터린초임계RTC오메가3

#엔드로그



표시·광고 심의결과 통보서

회사명	주식회사 코스네이처	대표자	임승희
제품명	초임계알티지오메가3	심의번호	210120220
표시·광고매체	유선방송(TV, 케이블 TV)	심의필여부	
심의결과	이행		
시정사항	[참고사항] 0 제품명은 품목제조신고증(수입신고증)에 기재된 명칭으로 광고할 것		
시정사유	0 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 제8조(부당한 표시 또는 광고행위의 금지) 등 - 거짓·과장된 표시 또는 광고 - 소비자를 기만하는 표시 또는 광고		
※ 근거법령 : 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 제8조(부당한 표시 또는 광고행위의 금지) ※ 유의사항 1) 심의결과가 '수정적합'인 경우 심의필 날인없이 임의로 광고할 수 없음. 시정사항을 수정통보지 않은 광고물을 광고하는 경우, 허위·과대광고로 처벌받을 수 있음. 2) 본 결과통보서는 제출된 자료에 근거하여 심의하였으므로 임의로 해석하여 표시·광고할 수 없음 3) 부적합시 삭제 또는 수정되어야 할 대표적인 문안만을 지적 4) [표시광고의공정화에관한법률]에 의거, 환불/교환 가능여부 및 환불/교환 기준을 명시 5) 심의필 마크 사용시 광고심의 홈페이지(http://ad.khsa.or.kr) 알림마당 공지사항 10번 참조			

2021. 01. 19



(사)한국건강기능식품협회
표시·광고심의위원회



원본대조필

2021. 02. 03

(주)한국건강기능식품협회

14 / 14