

시험성적서

발급번호 : KFIA-300

의뢰인 : 김 지 비 [주식회사 로이스]

주 소 : 경상남도 창원시 의창구 용지로293번길 1(사림동)

접수일자 : 2020년 4월 28일

시료명 : 연기 나지 않는 요리지

시험결과

시험항목	시료구분	초기 농도 (CFU/ml)	24시간 후 농도 (CFU/ml)	정균감소율 (%)
대장균에 의한 항균시험	Blank	8.3×10^5	2.2×10^7	—
	연기 나지 않는 요리지		7.5×10^5	96.6
포도상구균에 의한 항균시험	Blank	1.2×10^5	5.1×10^5	—
	연기 나지 않는 요리지		$< 1.0 \times 10^3$	99.9

(주) 1) Blank : 시료를 넣지 않은 상태에서 측정한 것임.

2) 배지상의 균수는 희석배수를 곱하여 산출한 것임. 끝.

1) 시험방법 : KFIA-FI-1003

2) 사용균주

Escherichia coli ATCC 25922*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

3) 불 임 : 사진별첨(2-1, 2-2)

4) 용 도 : 품질관리



2020년 5월 14일

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰인이 제시한 것임.
2. 이 성적서는 용도 이외에 사용할 수 없습니다.


담당자 : 김 병 용 02) 2203-6084

한국원적외선응용평가연구원장


KIFA

발급번호 : KFIA-300

시 료 명 : 연기 나지 않는 요리지

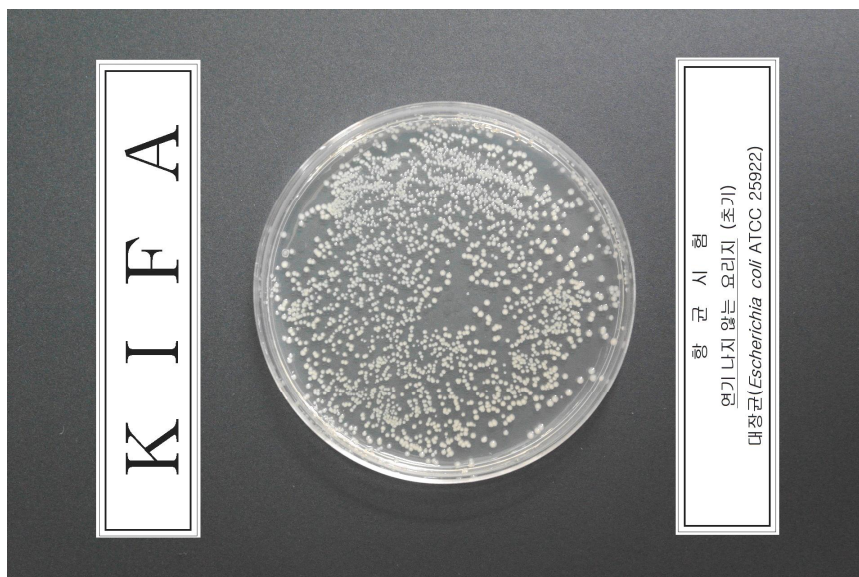

< 사진 1 >

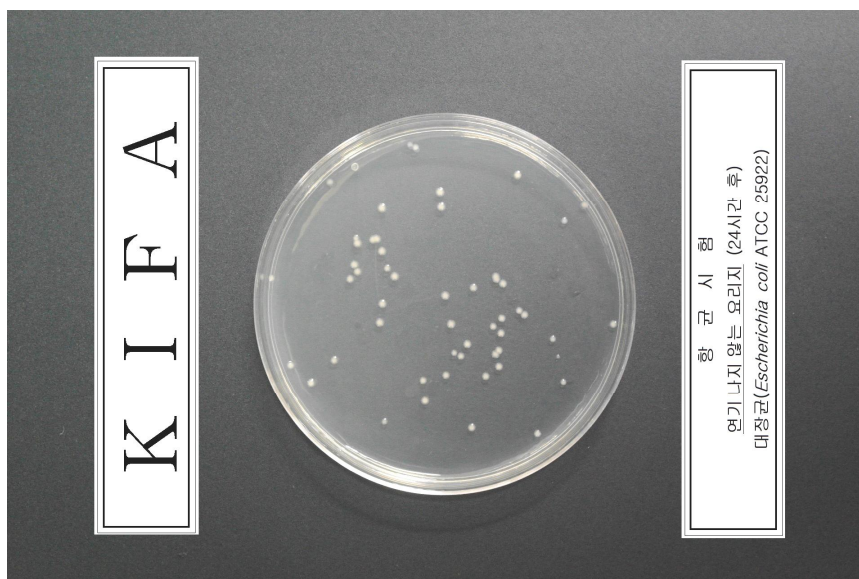


< 사진 2 >


KIFA

발급번호 : KFIA-300

시 료 명 : 연기 나지 않는 요리지

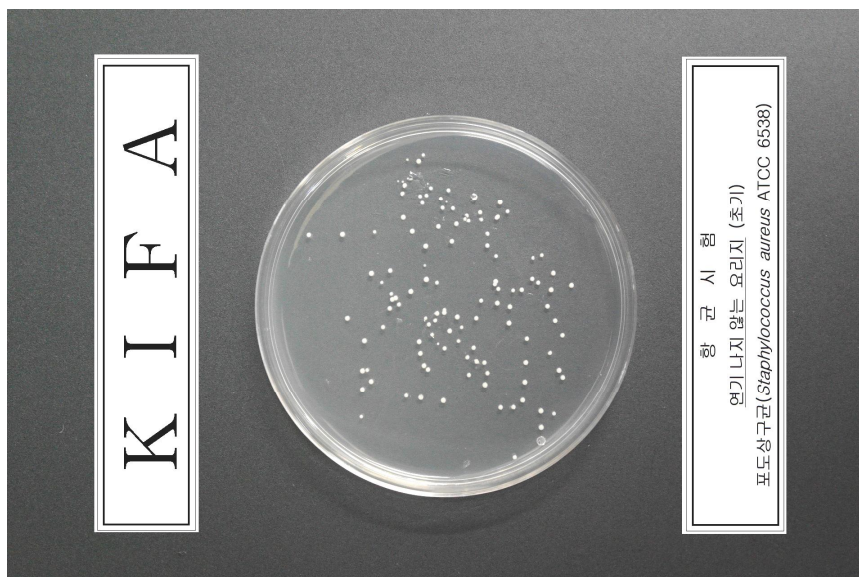

< 사진 3 >

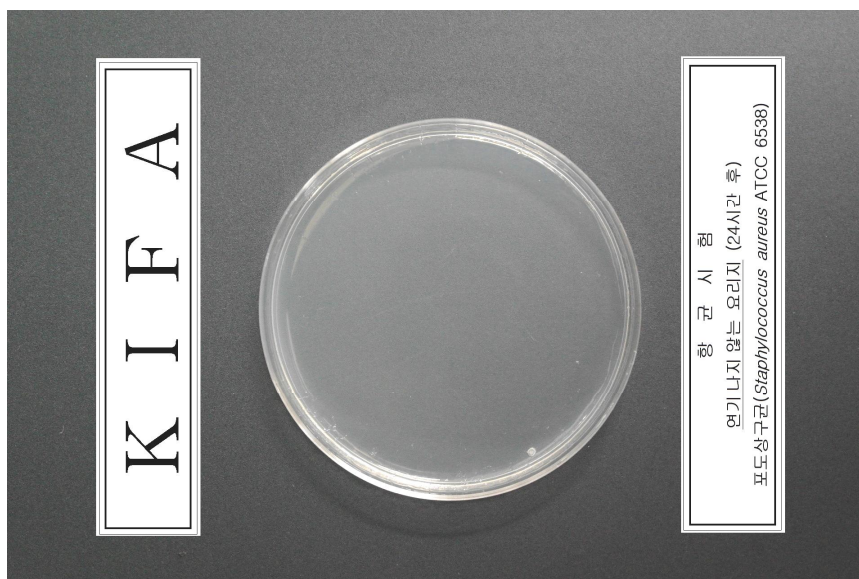

< 사진 4 >