

# TEST REPORT



의뢰자 : (주)엠씨씨바이오  
주 소 : 대구광역시 달서구 호산동로 133 (호산동)  
품 명 : 액상  
의뢰자제시시료명 : 인케어(신의선물 HOCI 전해수)

접 수 번 호 : M287-20-01019  
발 급 일 자 : 2020-03-30  
용 도 : 품질관리용  
쪽 번 호 : 1/3

2020-03-18 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

## ■ 시 험 결 과 ■

### 01. 살균력 ( ASTM E2315 - 16, TIME KILL TEST )

		#1
	초기균수(세균수/mL)	$2.1 \times 10^6$
	30 초 접촉 후 균수(세균수/mL)	< 10
	상용대수감소치	5.32
	균감소율(%)	99.999

주) 중화방법 : D/E NEUTRALIZING BROTH  
접촉시간 : 30 초  
접촉온도 : 실온  
시료농도 : 원액  
배지 : TRYPTIC SOY AGAR 배지  
사용공시균주 : *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352  
별첨사진참조

\*\* 시험 결과 기록 완료 \*\*

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : FBQ2-ISL5-8RS4 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

### e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

접수번호 : M287-20-01019

쪽 번 호 : 2/3

\*\* 시료사진 \*\*




## e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.


접수번호 : M287-20-01019

쪽 번 호 : 3/3

- 살균력 시험사진 : BLANK -

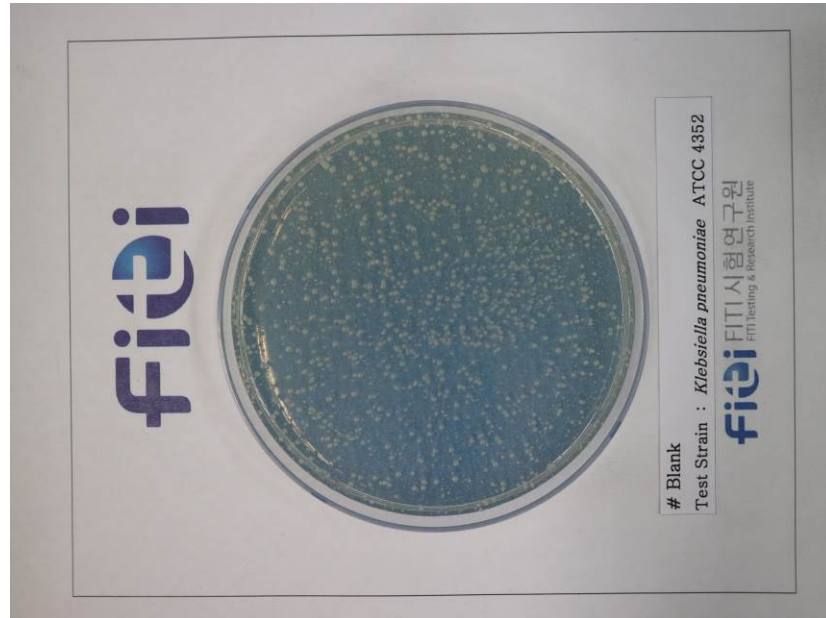

- 살균력 시험사진 : #1 -

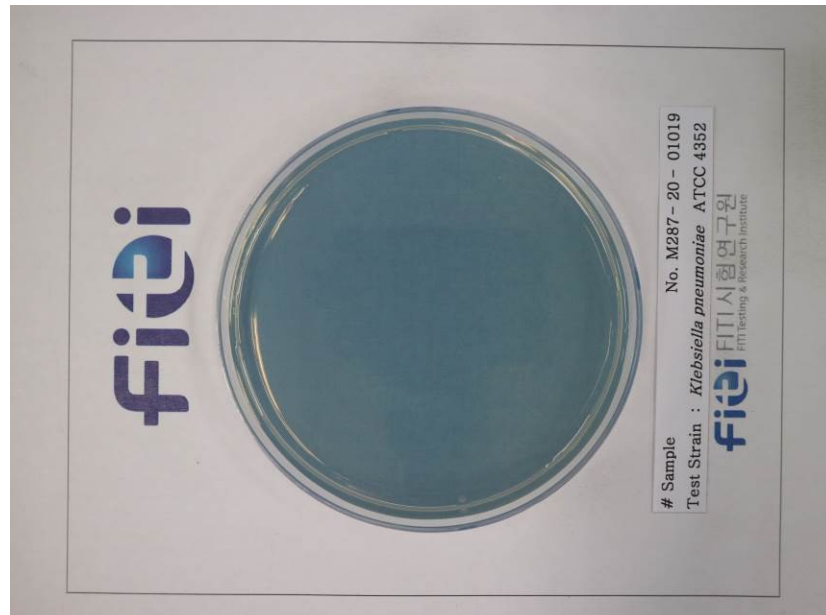

**e-DOCUMENT SERVICE**

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.