

TEST REPORT



의뢰자 : 퍼스트 에이
주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40(포일동), B 동 8 층 804 호
(포일동, 인덕원 IT 밸리)
품 명 : 편직물
의뢰자제시시료명 : COLOR NAME : WHITE

접 수 번 호 : K231-22-01502-1
발 급 일 자 : 2022-02-04
용 도 : 품질관리용
쪽 번 호 : 1/4

2022-01-20 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 항균도 (KS K 0693 : 2016) : 세균수/mL, 정균감소율 : %

		CONTROL	#1
균주 1:	접종직후 균수	1.7×10^4	-
	18 시간 배양 후 균수	9.3×10^6	7.5×10^4
	정균감소율	-	99.2
균주 2:	접종직후 균수	1.7×10^4	-
	18 시간 배양 후 균수	3.0×10^7	3.7×10^7
	정균감소율	-	0

주) 표준포 : 면
비이온계면활성제 : TWEEN 80, 접종 균액에 0.05 % 첨가
시험균 : 균주1 - *Staphylococcus aureus* ATCC 6538
균주2 - *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352
별첨사진참조

** 시험 결과 기록 완료 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : A91B-ZV7M-7IKM ※


(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

접 수 번 호 : K231-22-01502-1

쪽 번 호 : 2/4

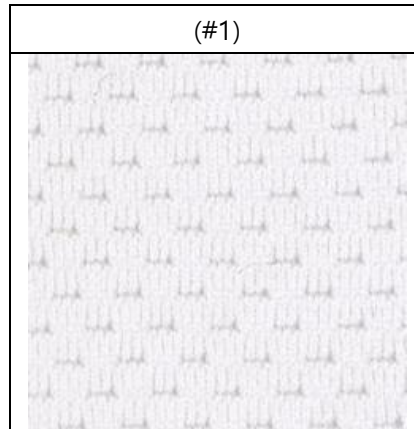

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.

이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.


접 수 번 호 : K231-22-01502-1

쪽 번 호 : 3/4

- 항균도 시험사진 : 균주1 : Control -

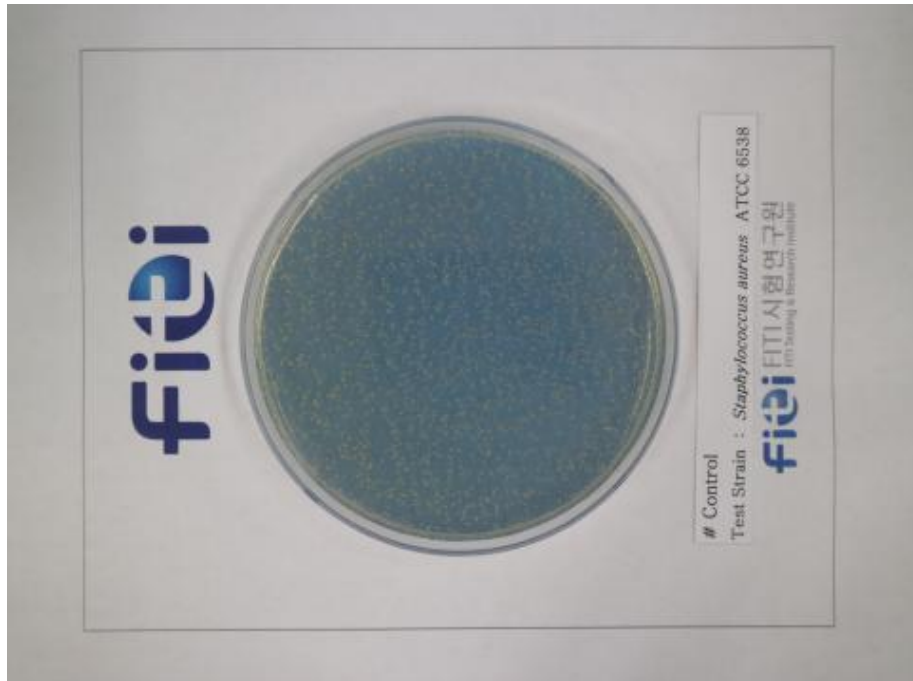

- 항균도 시험사진 : 균주1 : #1 -

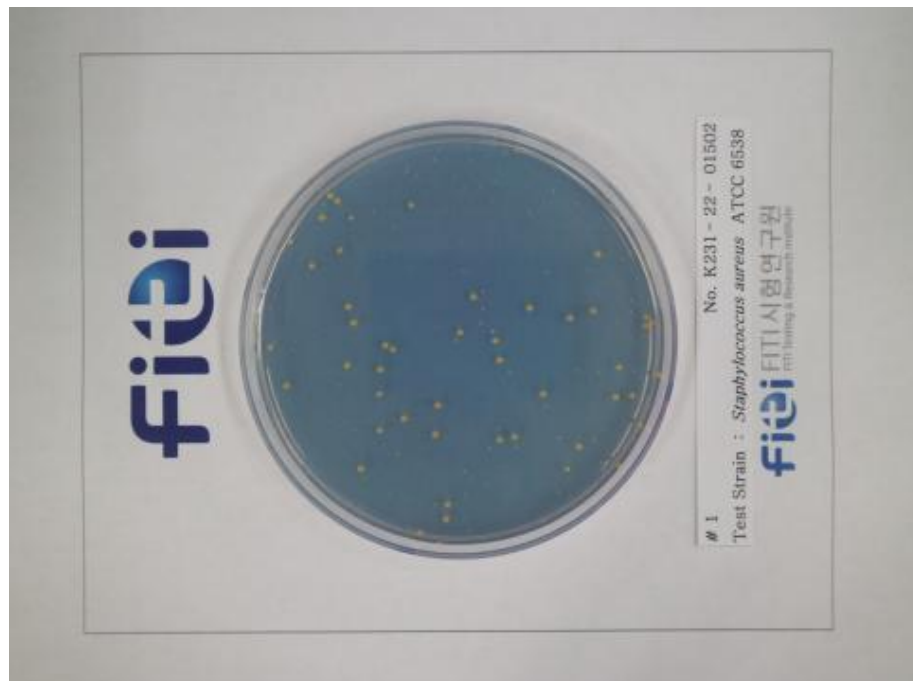

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.

이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.


접 수 번 호 : K231-22-01502-1

쪽 번 호 : 4/4

- 항균도 시험사진 : 균주2 : Control -

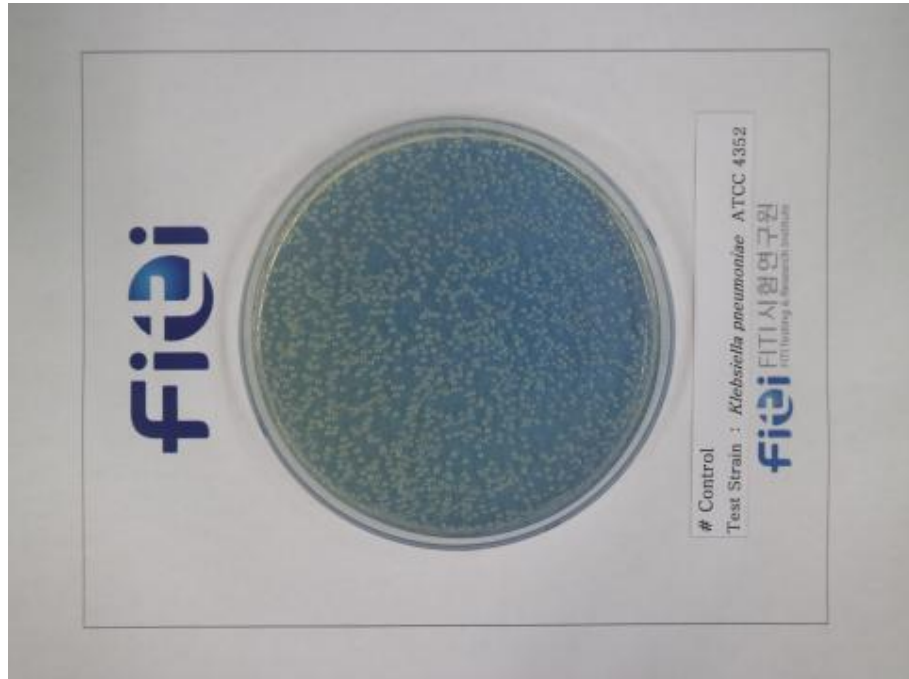

- 항균도 시험사진 : 균주2 : #1 -

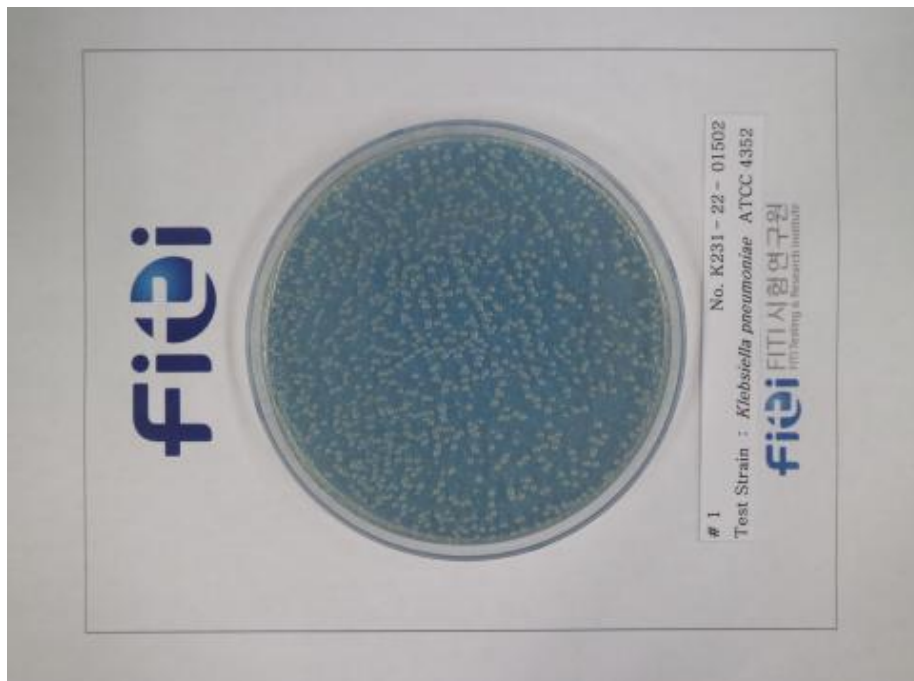

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.

이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.