



한국표준시험연구원

Korea Standard Test Researcher

충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 31, 903호

T : 1600-6687

F : 043-711-1575

homepage : <http://www.kstr.re.kr>

시험 성적서

신청회사 : (주) 참조은쇼핑 24

접수일자 : 2023. 03. 27

시료명 : 탄소코팅원단

발급일자 : 2023. 03. 30

시험법	시험항목	시료구분	결과값
KS K 0693	항균시험(S.aureus)	Control (초기균수(CFU/mL))	2.7×10^5
KS K 0693	항균시험(S.aureus)	탄소코팅원단 (항균활성치(%))	9.4
KS K 0693	항균시험(K.pneumoniae)	Control (초기균수(CFU/mL))	9.3×10^5
KS K 0693	항균시험(K.pneumoniae)	탄소코팅원단 (항균활성치(%))	0.9

※ 시험 균주

- ATCC 6538 Staphylococcus aureus 황색포도상구균

- ATCC 4352 Klebsiella pneumoniae 폐렴균

※ 대조편 : 표준면포

시험자 : 박찬휘

시험책임자 : 이용호

한국표준시험연구원장




- 비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보장하지 않습니다.
2. 이 성적서는 KSTR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


시험 성적서

- 결과 사진 -

ATCC 6538 Staphylococcus aureus 황색포도상구균

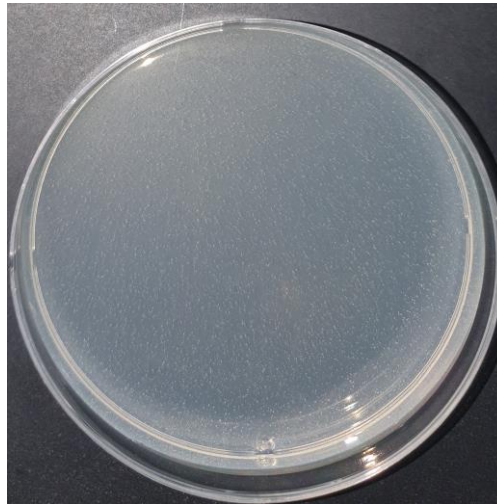

< Control >

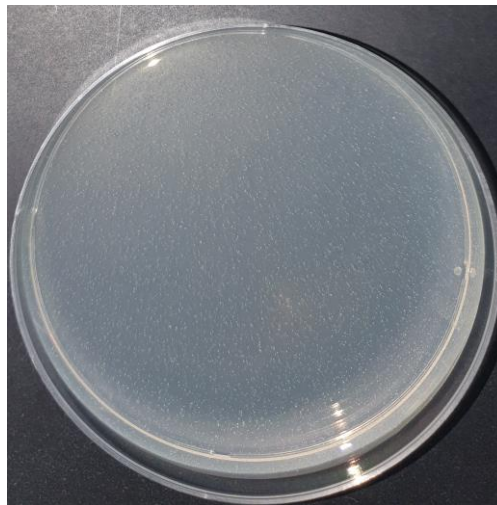


< 탄소코팅원단 >

- 비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보장하지 않습니다.
2. 이 성적서는 KSTR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


시험 성적서

- 결과 사진 -

ATCC 4352 *Klebsiella pneumoniae* 폐렴균

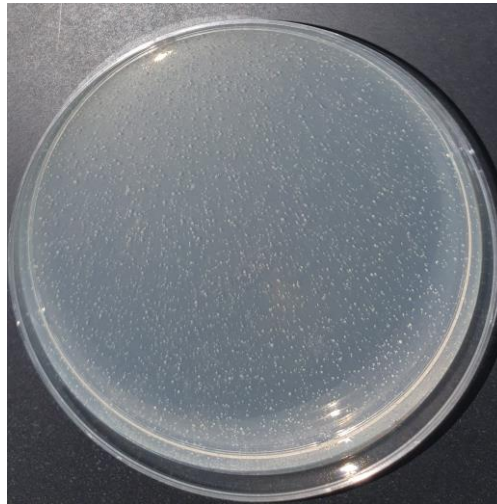

< Control >

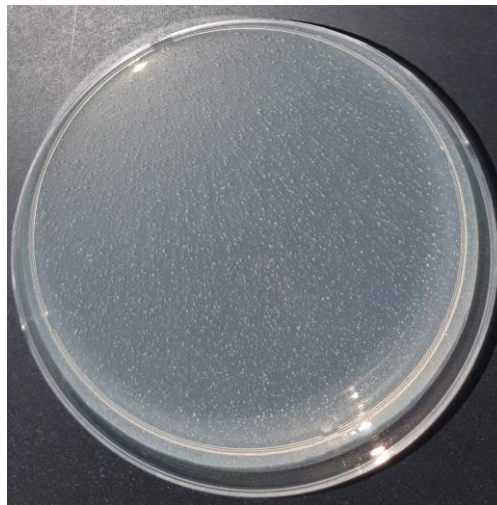

< 탄소코팅원단 >

- 비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보장하지 않습니다.
2. 이 성적서는 KSTR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험 성적서

- 시료 사진 -



< 탄소코팅원단 >

- 비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보장하지 않습니다.
2. 이 성적서는 KSTR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.