

■ 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2022. 2. 10.>

안전확인대상생활화학제품 확인결과서

1 / 3

발행번호 SBEH23CER00006	접수번호 SBEH23CER00006
확인완료일 2023-01-12	접수 연월일 2023-01-03
신청인 상호(명칭) 선셋마인드	법인등록번호(사업자등록증번호) 327-55-00526
성명(대표자) 김윤미	담당자 성명 및 연락처 김윤미, 010-9944-2304 (전자우편 : seesaw274@naver.com)
소재지(사업장) 서울특별시 서대문구 홍은중앙로1길 100, 204동 404호(홍은동, 북한산두 산위브2차아파트)	(전화번호 : 010-9944-2304) (팩스번호 : -)

확인 제품	제조·수입	[O] 제조 [] 수입	품목 탈취제
	제품명 선셋마인드 멀티 퍼fum - 선셋 인 마이 덴		용도 일반용(실내공간용, 물체용)
	제형 분사형(분무기형)		중량·용량·매수 50 mL
	제조국명(수입의 경우)		제조회사명(수입의 경우)

확인
결과


■ 검사방법:


– 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(환경부고시 제2022-218호, 2022.11.16.)

– 안전확인대상생활화학제품 시험·검사 기준 및 방법 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2022-26호, 2022.06.15.)

■ 환경조건: 온도 (23 ± 5) °C, 습도 (50 ± 35) % R.H.

검사 구분	판정	부적합 사항	비고	종합판정
화학물질	적합	–	일부 결과값(적합) 확인함 (SBEH23CER00005) 2페이지 참고	[O] 적합 [] 부적합
용기 · 포장 및 중량	적합	–	겉모양, 강도 및 누수, 중량/용량/ 매수 결과값(적합) 확인함 (SBEH23CER00005)	
어린이보호포장	적합	–	비대상	

작성자: 전성빈 


기술책임자: 김기훈 

유효기간: 2023년 1월 12일 ~ 2026년 1월 11일

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항, 같은 법 시행령 제5조제2항 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 위와 같이 안전확인대상생활화학제품 확인결과서를 발급합니다.

2023년 1월 12일

한국의류시험연구원



유의사항

- 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 유효기간이 종료된 후에도 계속하여 해당 제품을 제조 또는 수입하려는 경우에는 안전기준 적합 확인을 다시 받아야 합니다.
- 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 시행령」 제5조제3항에 따라 안전기준 적합 확인 결과의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 한국환경산업기술원장에게 신고해야 합니다.
- 위 판정은 신청인이 제시한 제품에 한정하여 확인된 결과입니다.

[접수번호 : SBEH23CER00006]

2 / 3

1. 화학물질의 확인결과

연번	확인항목	단위	확인기준	확인결과	판정	비고
1	폼알데하이드	mg/kg	12 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유)
2	메탄올	mg/kg	2 000 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유)
3	아세트알데하이드	mg/kg	70 이하	6	적합	함량제한물질(함유) SBEH23CER00005 결과값 확인
4	이산화염소 ⁽¹⁾	mg/L	2 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유)
5	3-요오드-2-프로판일 뷰틸 카바민산 (IPBC) ⁽²⁾	mg/kg	8 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유)
6	글리옥살	mg/kg	30 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유)
7	프로필렌글리콜	-	-	사용	적합	함량제한물질 (사용, 함량 제한 없음)
8	벤조산벤질	%	27 이하	0.24	적합	함량제한물질 (사용)
9	알파-피넨	%	6 이하	0.09	적합	함량제한물질 (사용)
10	함유금지물질	-	비함유	비함유	적합	비함유 비사용 확약서 제출

주(1) 액상 제품에 적용

주(2) 분사형 제품에 적용

2. 용기 · 포장 및 중량 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	겉모양	외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.	이상없음	적합	SBEH23CER00005 결과값 확인
		구조는 변형·파손 등이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.	이상없음	적합	
		고압가스를 이용한 스프레이형 제품의 경우에는 「고압가스안전관리법」에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 흐름 현상이 없어야 한다.	해당없음	해당없음	
2	강도 및 누수	용기 강도 시험을 실시할 때 마개 또는 몸체 등 용기의 파손이 없어야 하며 제품의 내용물이 새어나오지 않아야 한다.	해당없음	해당없음	
		누수 시험을 실시할 때 제품의 내용물이 새어 나오지 않아야 한다.	이상없음	적합	
3	중량/용량/매수	허용부족량 9 % (표시치 : 50 mL)	50.8 mL	적합	
			50.6 mL	적합	
			50.6 mL	적합	


[접수번호 : SBEH23CER00006]

3 / 3

3. 어린이보호포장 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	필수 품목기준	어린이보호포장에 관한 안전기준	해당없음	-	-
2	적용 물질기준 1	어린이보호포장에 관한 안전기준	해당없음	-	-
3	적용 물질기준 2	물질 총합 10 % 미만	10 % 미만	적합	비대상 (제출서류 확인)
4	적용 물질기준 3 (pH)	2.0 초과 ~ 11.5 미만	7.2	적합	비대상 SBEH23CER00005 결과값 확인

4. 제품 사진

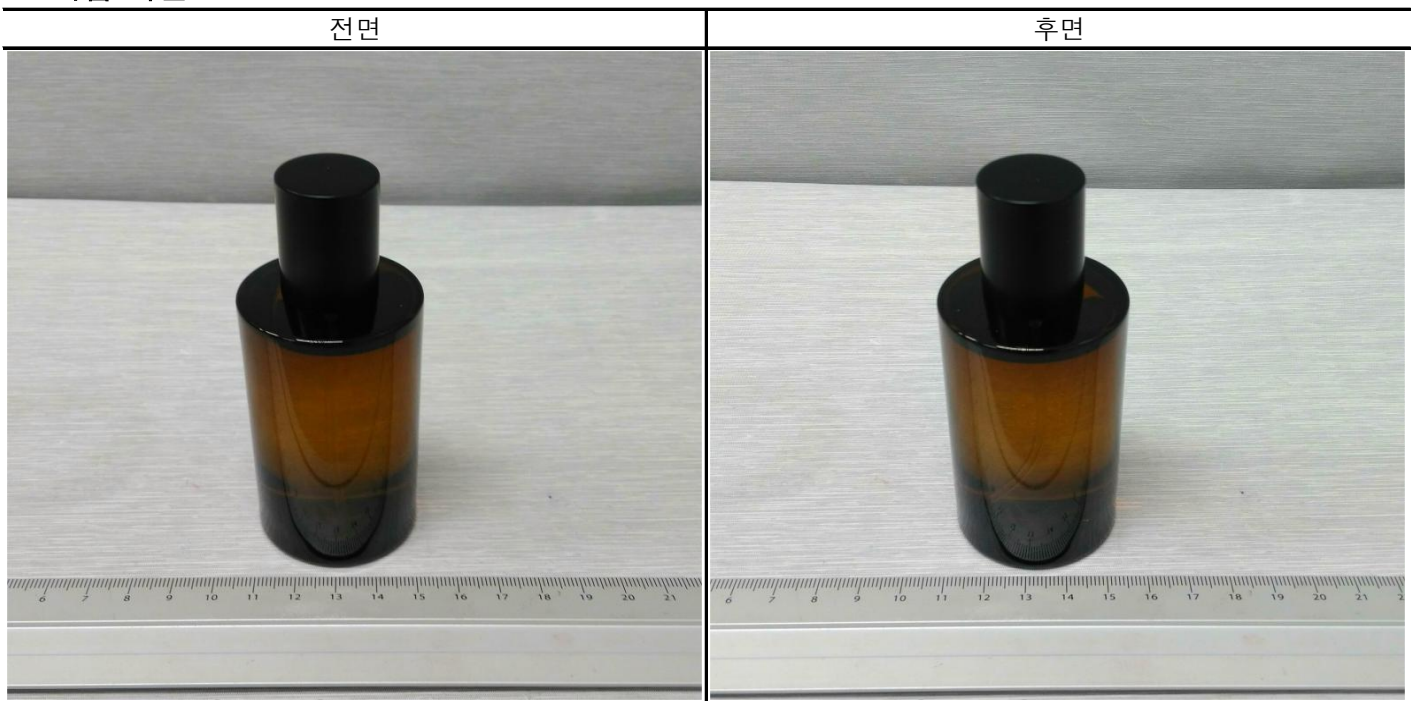

- 이 하 여 백 -